

## Contrôle de la radioactivité de l'air par la balise de Montélimar (Drôme)

— ALPHA


— BETA

— IODE

✕

Prélèvement de filtre et/ou cartouche pour analyse, ce qui nécessite l'arrêt de la balise et entraîne donc une interruption ponctuelle dans l'acquisition des résultats

Bq/m<sup>3</sup>

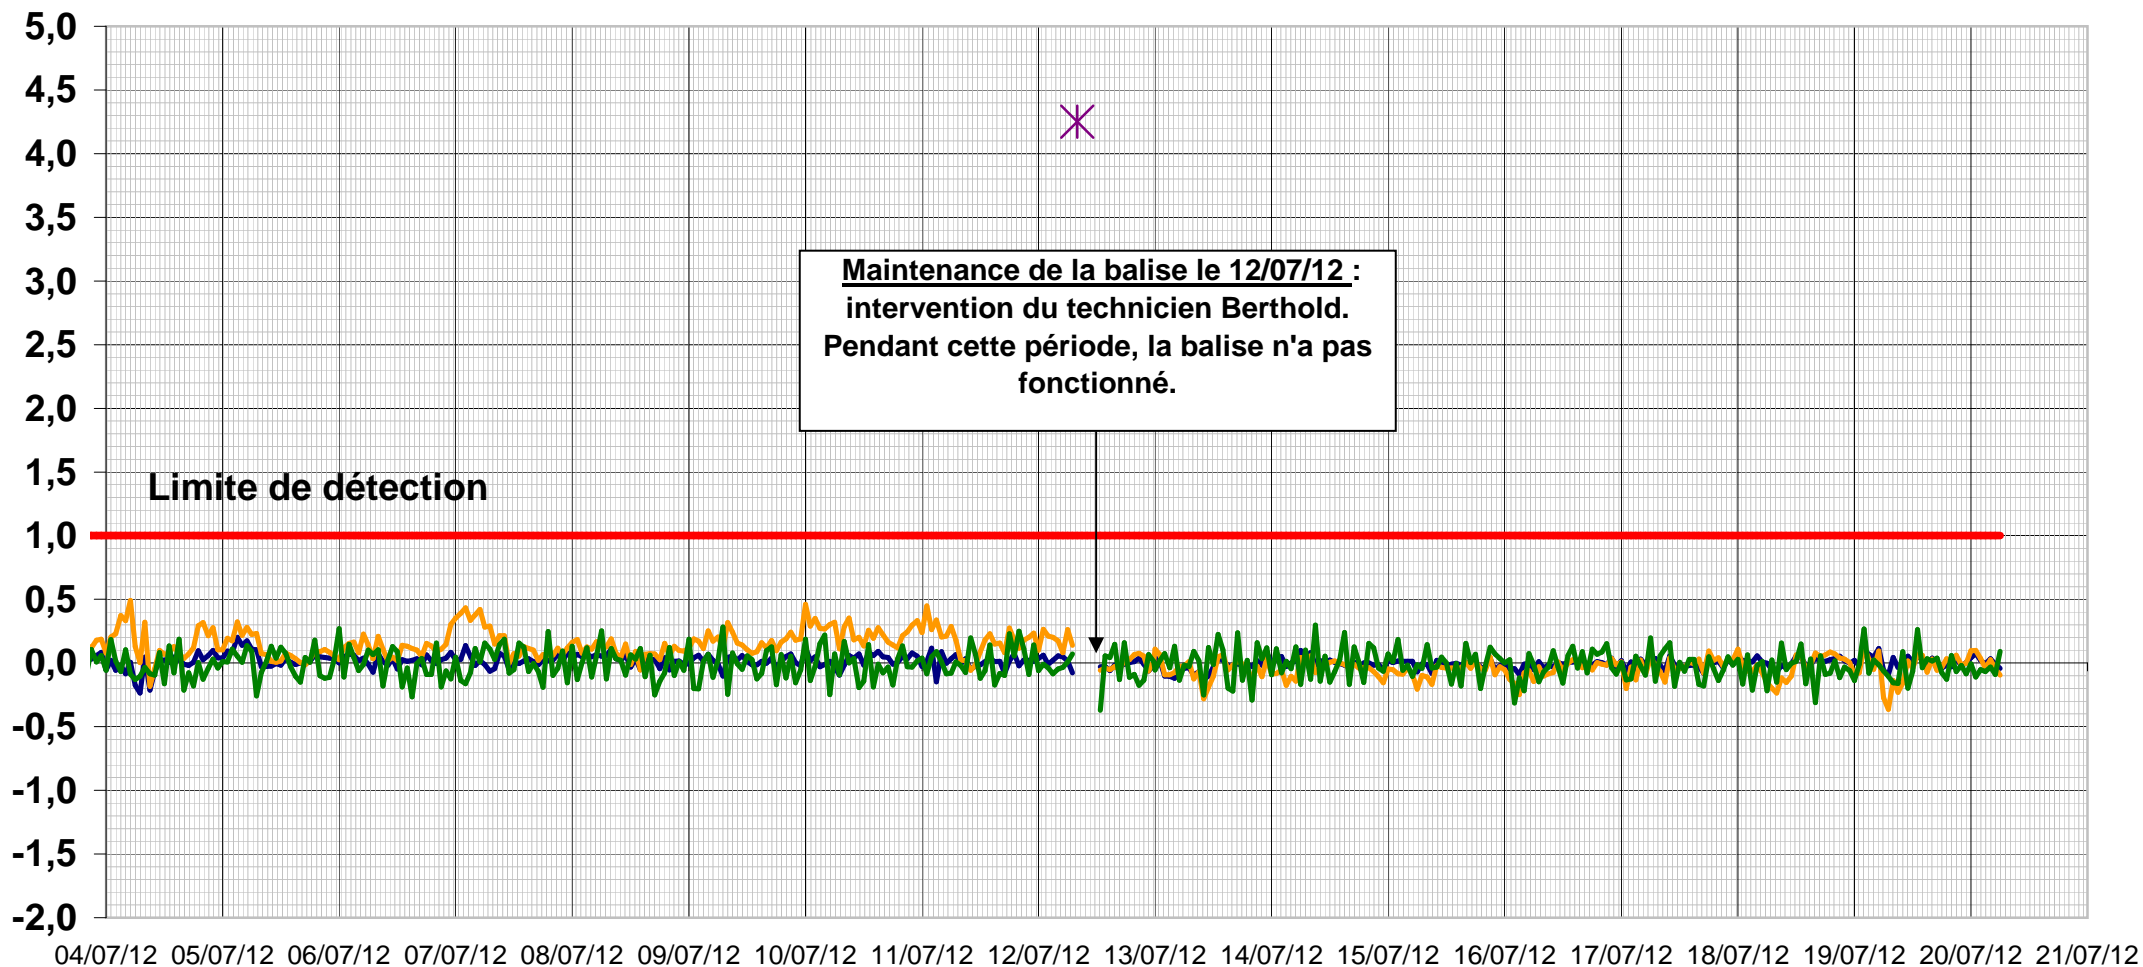

Toutes les activités volumiques mesurées sont inférieures à la limite de détection (1 Bq/m<sup>3</sup>).

Les fluctuations des valeurs en dessous de la limite de détection ne sont pas significatives (pas de contamination).

Elles sont dues : 1/ à l'électronique de comptage et 2/ aux variations de la radioactivité naturelle (radon et descendants).